



230008349295



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0381

国家强制性产品认证

试验报告

申请编号: A0202304000549

报告编号: PCEC21601-23102729

■新申请□变更□监督□复审□其他

委托人名称: 上风通风设备股份有限公司

产品名称: 防爆离心式通风机

产品型号: 见表1

检测机构: 中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)

防爆检验检测专用章



中创新海(天津)认证服务有限公司

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
试验报告

报告编号:PCEC21601-23102729

委托人名称	上风通风设备股份有限公司		
注册地址	安徽省广德市经济开发区北区园兴路1号		
生产者名称	上风通风设备股份有限公司		
注册地址	安徽省广德市经济开发区北区园兴路1号		
生产企业名称	上风通风设备股份有限公司		
生产地址	安徽省广德市经济开发区北区园兴路1号		
样品名称	防爆离心式通风机		
样品型号	B4-72-6A		
样品编号	23042729-1,2		
防爆标志	Ex db IIB T4 Gb; Ex tb IIIC T130°C Db		
样品来源	☒ 送样 ☐ 抽样 ☐ 不适用	样品状态	☒ 完好 ☐ 不适用 ☐ 其他:
样品数量	2台(套)	抽样日期	不适用
到样日期	2023-09-13	抽样人员	不适用
抽样基数	不适用	抽样通知书编号(若适用)	不适用
检验地点	☒ 实验室 ☐ 企业现场(☐ TMP ☐ WMT ☐ 其他) ☐ 不适用		
检验日期	2023年10月18日至2023年10月22日		
检验依据	GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T3836.31-2021		
检验结论	符合上述检验依据及《CNCA-C23-01:2019 强制性产品认证实施规则 防爆电气》和《PCEC-C23-01:2019 强制性产品认证实施细则 防爆电气》要求 签发日期:2023年11月20日 防爆检验检测专用章		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:见表1。			
备注	例行试验:无		

编制: 王力和

审核: 李淑娟

批准: 高桂

20220501(A/4)

第1页 共21页

ZCXH/ZY-03-T08

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
试验报告

报告编号:PCEC21601-23102729

表 1: 本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明
 产品种类代码: 2311

序号	产品名称	产品型号	主要技术参数	防爆标志	技术文件
1	防爆离心式通风机	B4-72-2.8A	AC380V	Ex db IIB T4 Gb; Ex tb IIIC T130℃ Db	总装图号: B4-72-2.8A-00、 B4-72-3.2A-00、 B4-72-3.6A-00、 B4-72-4A-00、 B4-72-4.5A-00、 B4-72-5A-00、 B4-72-6A-00、 B4-72-6C-00、 B4-72-6D-00、 B4-72-8C-00、 B4-72-8D-00、 B4-72-10C-00、 B4-72-10D-00、 B4-72-12C-00、 B4-72-12D-00、 B4-72-16B-00、 B4-72-20B-00 企业标准: Q/ASF 02-2022 (实 施日期: 2022 年 11 月 18 日) 说明书
2	防爆离心式通风机	B4-72-3.2A			
3	防爆离心式通风机	B4-72-3.6A			
4	防爆离心式通风机	B4-72-4A			
5	防爆离心式通风机	B4-72-4.5A			
6	防爆离心式通风机	B4-72-5A			
7	防爆离心式通风机	B4-72-6A			
8	防爆离心式通风机	B4-72-6C			
9	防爆离心式通风机	B4-72-6D			
10	防爆离心式通风机	B4-72-8C			
11	防爆离心式通风机	B4-72-8D			
12	防爆离心式通风机	B4-72-10C			
13	防爆离心式通风机	B4-72-10D			
14	防爆离心式通风机	B4-72-12C			
15	防爆离心式通风机	B4-72-12D			
16	防爆离心式通风机	B4-72-16B			
17	防爆离心式通风机	B4-72-20B			

型号解释:

B4-72-□□

□机号: 以分米为单位的叶轮直径。

□传动方式: A、B、C、D

本单元产品防爆型式及结构相同, 仅尺寸有区别。

特殊使用条件或特殊结构说明(如有需要):

产品使用时应保证进风口防护等级不低于 IP20, 出风口防护等级不低于 IP10。

备注: 使用环境温度: $-15^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$ 。

实验室对生产者提供的该单元内产品的与防爆性能有关的产品图样、产品使用维护说明书、产品标准(或技术条件)等技术文件实施了审查, 符合认证依据标准的要求。

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
试验报告

报告编号:PCEC21601-23102729

表 2: 本申请认证单元所覆盖的产品的关键件一览表

序号	元/部件名称	材质/材料名称 型号规格/牌号	制造商(生产厂)	控制类别	认证/检测情况
1	机壳	碳钢/Q235B	上风通风设备股份有限公司	☐ A ☒ B	/
2	叶轮	铝合金/5052,O 态	上风通风设备股份有限公司	☐ A ☒ B	/
3	防护网	不锈钢丝、钢丝/ 进风口: 10×10 出风口: 40×40	上风通风设备股份有限公司	☐ A ☒ B	/
4	复合防爆型三相异步电动机	YBFB3 系列, 具体型号规格见使用说明书。	浙江创新电机有限公司	☐ A ☒ B	CCC 证书号: 2019312301000102 2019312301000103 2019312301000104 2019312301000105 2019312301000106 2019312301000107

注 1: 如关键件有 CCC 或其他自愿认证证书、防爆合格证, 请在制造商(生产厂)区域填写对应的获证证书编号。

注 2: 关键件如涉及一个以上的制造商(生产厂), 则填在第一位的制造商(生产厂)为型式试验样品提供关键件的制造商(生产厂)。

注 3: 企业声明: 关键件如涉及一个以上的制造商(生产厂), 型式试验样品所选用制造商(生产厂)提供的关键件与本企业所填写的其他制造商(生产厂)提供的该关键件不存在性能上的差异。

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
试验报告

报告编号:PCEC21601-23102729

报告组成

本报告由表中划√的所有内容组成

报告内容	报告组成	备注
封面	√	/
首页	√	第1页
表1: 本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明	√	第2页
表2: 本申请认证单元所覆盖的产品关键件一览表	√	第3页
表3: 变更确认表	N/A	/
报告组成	√	第4-5页
样品描述及说明	√	第6页
GB/T 3836.1试验报告	√	第7-20页
GB/T 3836.2试验报告	N/A	因认证委托方提供了整机样品中隔爆型电动机的CCC证书(编号详见表2), 认证证书由指定认证机构签发, 依据实施细则相关要求, 经实验室评估关键件技术要求符合整机中对GB/T 3836.2-2021部分的相关要求, 因此认证检验中免除相关的试验。
GB/T 3836.3试验报告	N/A	/
GB/T 3836.4试验报告	N/A	/
GB/T 3836.5试验报告	N/A	/
GB/T 3836.6试验报告	N/A	/
GB/T 3836.7试验报告	N/A	/
GB/T 3836.8试验报告	N/A	/
GB/T 3836.9试验报告	N/A	/
GB/T 3836.31试验报告	N/A	因认证委托方提供了整机样品中粉尘防爆型电动机的CCC证书(编号详见表2), 认证证书由指定认证机构签发, 依据实施细则相关要求, 经实验室评估

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
试验报告

报告编号:PCEC21601-23102729

		关键件技术要求符合 整机中对GB/T 3836.2-2021部分的相 关要求,因此认证检验 中免除相关的试验。
声明	√	第21页

注:各部分报告中“结论”用字母代表含义:P 试验结果符合要求,F 试验结果不符合
要求,N/A 要求不适用于该产品,或不进行该项试验

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
试验报告

报告编号:PCEC21601-23102729

样品描述及说明


样品名称及型号

防爆离心式通风机 B4-72-6A

1. 样品描述

该产品为隔爆型及粉尘防爆型结构。由钢质机壳、防护网、铝合金叶轮及已取得防爆电气强制性认证证书的防爆电动机组成。

2. 样品照片(至少包括外形、内部结构及铭牌三类)

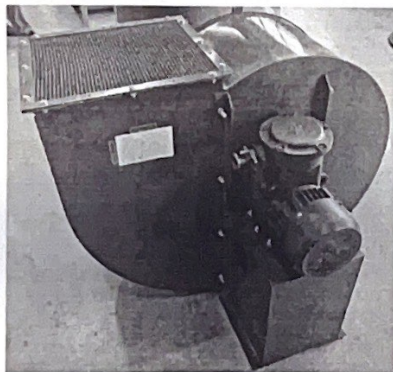

B4-72-6A

防爆离心式通风机

风量	6677~13353	m ³ /h	风压	1139~724	Pa
转速	1450	r/min	功率	4	kW
旋转方向	右旋		出口角度	90	度
电源	380 V 3 φ 50 Hz		重量		kg
产品编号	22390002		制造日期	2022 年 10 月	
防爆标志	Ex db II B T4 Ch/ Ex tb IIIc T130°C Db		防爆合格证编号		
上风通风设备股份有限公司 制造					
地址: 安徽省广德市经济开发区北区同兴路1号 联系电话: 18956739639					

3. 引用报告情况

序号	报告编号	签发机构	签发日期
-	-	-	-

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
试验报告

报告编号:PCEC21601-23102729

GB/T 3836.1 试验报告

标准条款		结果	结论
GB/T 3836.1-2021			
4	设备分类		
4.1	总则	II B、IIIC	P
4.2	I 类	不适用	N/A
4.3	II 类	适用于 II B 类环境	P
4.4	IIIC 类	适用于 IIIC 类环境	P
4.5	特定爆炸性环境用设备	不用于特殊爆炸性环境。	N/A
5	温度		
5.1	环境影响		
5.1.1	环境温度	-15℃~+40℃	P
5.1.2	外部热源或冷源	无	N/A
5.2	工作温度	不适用	N/A
5.3	最高表面温度		
5.3.1	最高表面温度的测定	见 GB/T3836.1 条款 26.5。	P
5.3.2	最高表面温度的限制		
5.3.2.1	I 类电气设备	不适用	N/A
5.3.2.2	II 类电气设备	见 GB/T3836.1 条款 26.5.1 不应超过 130℃。	P
5.3.2.3	IIIC 类电气设备		
5.3.2.3.1	EPL Da 级最高表面温度	不适用	N/A
5.3.2.3.2	EPL Db 级最高表面温度	见 GB/T3836.1 条款 26.5.1 不应超过 130℃。	P
5.3.2.3.3	EPL Dc 级无粉尘层的最高表面温度测定	不适用	N/A
5.3.3	I 类或 II 类电气设备的小元件温度	不适用	N/A
5.3.4	I 类或 II 类电气设备光滑表面的元件温度	不适用	N/A
6	对所有电气设备的要求	不适用	N/A
6.1	总则	满足标准 GB/T3836.1-2021、GB/T3836.2-2021	P
6.2	设备的机械强度		
6.3	设备外壳打开时间	见 GB/T3836.1 条款 26.4。	P
6.4	外壳中的环流(如大型电机)	不适用	N/A
6.5	衬垫保持	不适用	N/A
		不适用	N/A

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
试验报告

报告编号:PCEC21601-23102729

标准条款		结果	结论
GB/T 3836.1-2021			
6.6	电磁能和超声波能辐射设备		
6.6.1	通则	不适用	N/A
6.6.2	射频源	不适用	N/A
6.6.3	超声波源	不适用	N/A
6.6.4	激光、灯具或其他非发散连续波光源	不适用	N/A
7	非金属外壳和外壳的非金属部件		
7.1	通则		
7.1.1	适用范围	不适用	N/A
7.1.2	材料要求		
7.1.2.1	通则	不适用	N/A
7.1.2.2	塑料材料	不适用	N/A
7.1.2.3	弹性材料	不适用	N/A
7.1.2.4	粘结材料	不适用	N/A
7.2	热稳定性		
7.2.1	热稳定性试验	不适用	N/A
7.2.2	材料选择	不适用	N/A
7.2.3	O形弹性密封圈替换	不适用	N/A
7.3	耐紫外线	不适用	N/A
7.4	外部非金属材料上的静电电荷		
7.4.1	适用性	不适用	N/A
7.4.2	避免静电电荷在I类或II类设备上积聚	不适用	N/A
7.4.3	避免静电电荷在III类设备上积聚	见GB/T3836.1条款26.13。	P
7.5	附属外部导电部件	不适用	N/A
8	金属外壳和外壳的金属部件		
8.1	材料成分	机壳: 碳钢 Q235B 叶轮: 铝合金 5052, 0 态 防护网: 不锈钢丝或钢丝	P
8.2	I类设备	不适用	N/A
8.3	II类设备	Gb 产品 外壳材料镁、钛、铅含量不超过 7.5%。	P
8.4	III类设备	Db 产品 外壳材料镁、钛、铅含量不超过 7.5%。	P
8.5	铜合金	不适用	N/A
9	紧固件		

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
试验报告

报告编号:PCEC21601-23102729

标准条款		结果	结论
GB/T 3836.1-2021			
9.1	通则	不适用	N/A
9.2	特殊紧固件	不适用	N/A
9.3	特殊紧固件的孔		N/A
9.3.1	螺纹啮合	不适用	N/A
9.3.2	公差和间隙	不适用	N/A
9.4	内六角紧定螺钉	不适用	N/A
10	联锁装置	不适用	N/A
11	绝缘套管	不适用	N/A
12	(预留将来使用)	不适用	N/A
13	Ex 元件		
13.1	通则		
13.2	安装	不适用	N/A
13.3	安装在设备内部	不适用	N/A
13.4	安装在设备外部	不适用	N/A
13.5	Ex 元件防爆合格证	不适用	N/A
14	连接件	不适用	N/A
14.1	通则	已取证防爆电动机的接线盒内。	P
14.2	防爆型式	不适用。	N/A
14.3	爬电距离和电气间隙	不适用。	N/A
15	接地导体或等电位导体连接件		N/A
15.1	要求接地或等电位联结的设备		
15.1.1	内部接地	已取证防爆电动机的接线盒内。	P
15.1.2	外部等电位联结	外接地采用 M10、M12、M16、M20 螺钉, 有接地标志牌。	P
15.2	不要求接地的设备	不适用。	N/A
15.3	保护接地导体连接件的尺寸	不适用。	N/A
15.4	等电位联结导体连接件的尺寸	等电位联结导体连接件的尺寸满足导线连接要求。	P
15.5	防腐措施	接地螺钉为不锈钢。	P
15.6	电气连接件的牢固性	使用垫圈将连接件夹紧, 保持接触压力。	P
15.7	连续内接地板	不适用。	N/A
16	外壳的引入装置		

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
试验报告

报告编号:PCEC21601-23102729

标准条款		结果	结论
GB/T 3836.1-2021			
16.1	通则	已取证防爆电动机的接线盒上。	P
16.2	引入装置标识	不适用	N/A
16.3	电缆引入装置	不适用	N/A
16.4	封堵件	不适用	N/A
16.5	螺纹式管接头	不适用	N/A
16.6	分支点和引入点的温度	不适用	N/A
16.7	电缆护套的静电电荷	不适用	N/A
17	电机的补充要求		
17.1	通则	防爆电动机已取证。	P
17.2	通风		
17.2.1	通风孔	不适用	N/A
17.2.2	外风扇的材料	不适用	N/A
17.2.3	旋转电机的冷却风扇		
17.2.3.1	风扇和风扇罩	不适用	N/A
17.2.3.2	通风系统的结构和组装	不适用	N/A
17.2.3.3	通风系统中的间隙	不适用	N/A
17.2.4	辅助电机冷却风扇	不适用	N/A
17.2.5	房间通风风扇		
17.2.5.1	适用性	EPL Gb、EPL Db	P
17.2.5.2	通则	风机额定值不超过电机额定值	P
17.2.5.3	风扇和风扇罩	见 17.2.5.4 和见 17.2.5.5	P
17.2.5.4	结构和安装	见本表 26.4.2 抗冲击试验	P
17.2.5.5	旋转部件间的间隙	最小间隙 3.6mm	P
17.3	轴承	不适用	N/A
18	开关的补充要求		
18.1	可燃性绝缘介质	不适用	N/A
18.2	隔离开关	不适用	N/A
18.3	I 类设备—联锁措施	不适用	N/A
18.4	门和盖	不适用	N/A
19	熔断器的补充要求	不适用	N/A
20	现场布线连接用外部插头、插座和连接器的补充要求		
20.1	通则	不适用	N/A
20.2	爆炸性气体环境	不适用	N/A
20.3	爆炸性粉尘环境	不适用	N/A

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
试验报告

报告编号:PCEC21601-23102729

标准条款		结果	结论
GB/T 3836.1-2021			
20.4	带电插头	不适用	N/A
21	灯具的补充要求		
21.1	通则	不适用	N/A
21.2	EPL Mb、EPL Gb 或 EPL Db 级灯盖	不适用	N/A
21.3	EPL Gc 或 EPL Dc 级灯盖	不适用	N/A
21.4	钠灯	不适用	N/A
22	帽灯和手提灯的补充要求		
22.1	I 类帽灯	不适用	N/A
22.2	II 类和 III 类帽灯和手提灯	不适用	N/A
23	装有电池的设备		
23.1	通则	不适用	N/A
23.2	单体电池互连成电池组	不适用	N/A
23.3	单体电池类型	不适用	N/A
23.4	电池组中的单体电池	不适用	N/A
23.5	电池额定数据	不适用	N/A
23.6	互换性	不适用	N/A
23.7	原电池充电	不适用	N/A
23.8	电解质泄漏	不适用	N/A
23.9	连接	不适用	N/A
23.10	方位	不适用	N/A
23.11	电池的更换	不适用	N/A
23.12	可更换电池包	不适用	N/A
24	文件	提供设计图纸明确设备符合防爆安全技术规定。	P
25	试样或样机与文件的一致性	制造商提供的样品符合设计图纸规定。	P
26	型式试验		
26.1	通则	样品依据标准 GB/T 3836.1-2021 进行了型式试验。	P
26.2	试验装置	试验均在最不利的条件下进行。	P
26.3	在试验用爆炸性混合物中的试验	不适用	N/A
26.4	外壳试验		
26.4.1	试验顺序		

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
试验报告

报告编号:PCEC21601-23102729

标准条款		结果	结论
GB/T 3836.1-2021			
26.4.1.1	金属外壳、外壳的金属部件和外壳的玻璃或陶瓷部件	外壳为金属材质,进行抗冲击试验。	P
26.4.1.2	非金属外壳或外壳的非金属部件		
26.4.1.2.1	通则	不适用	N/A
26.4.1.2.2	I类设备	不适用	N/A
26.4.1.2.3	II类和III类设备	不适用	N/A
26.4.2	抗冲击试验 外壳、引入装置、观察窗等部分经1kg重锤,下落高度2m(或0.7m/0.4m/0.2m)的冲击试验不应引起影响设备防爆型式失效的任何损伤。	冲击后样品状态:无影响防爆型式的损坏,无会引起与运动部件摩擦的位移/变形。	P
26.4.3	跌落试验 样品经至少1m高4次跌落后不应引起影响到电气设备防爆型式失效的任何损伤。	不适用	N/A
26.4.5	外壳防护等级(IP)	防爆电动机已取得强制性认证证书	P
26.5	热试验		
26.5.1	温度测定		
26.5.1.1	通则	II类、III类电气设备。 见本报告GB/T3836.1条款26.5.1.3试验内容。	P
26.5.1.2	工作温度	不适用	N/A

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
试验报告

报告编号:PCEC21601-23102729

标准条款	结果	结论
GB/T 3836.1-2021		
26.5.1.3 最高表面温度 测定最高表面温度的试验应在电气设备额定电压的90%~110%之间、设备达到最高表面温度时的最不利条件下进行。 测得最高表面温度: -对于I类设备不应超过5.3.2.1规定的值; -对于需承受例行试验确定最高表面温度的II类电气设备,不应超过在电气设备上标志的温度或温度组别; -对于须承受型式试验确定最高表面温度的II类电气设备,不用超过在电气设备上标志的温度或温度组别,但对于T6、T5、T4和T3组(或标志的温度小于等于200摄氏度)应低于5K;对于T2组和T1组(或标志的温度大于200摄氏度)应低于10K。 -对于III类电气设备不应超过规定的值,见5.3.2.3。 测定的结果应按额定状态下最高环境温度进行修订。	折算到最高环境温度时(40℃)最高表面温度:83.2℃。	P
26.5.2 热剧变试验 用温度10℃±5℃的喷射水对玻璃透明件最高温度处进行喷射而不破裂。	不适用	N/A
26.5.3 小元件点燃试验(I类和II类) 规定的特定气体/空气混合物中,在专用防爆型式标准规定的正常运行或故障状态条件下,表面温度达到最高值时对小元件进行试验。试验应持续到元件和周围部件达到热平衡或元件温度开始下降为止。在元件损坏引起温度下降时,应另加5只元件样品重新进行5次试验。被试元件应按5.3.3的相应安全裕度下进行。 试验期间观察是否点燃,对出现冷焰应看作是点燃。如果试验期间没有出现点燃,试验后应使用其它方法点燃混合物进行验证。	不适用	N/A

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
试验报告

报告编号: PCEC21601-23102729

标准条款		结果	结论
GB/T 3836.1-2021			
26.6	绝缘套管扭转试验 连接件的绝缘套管在连接或拆卸时导体会受到扭矩作用, 因此绝缘套管应承受扭转试验。 在安装中, 导电杆承受力矩作用时, 导电杆和绝缘套管均不应转动。	不适用	N/A
26.7	非金属外壳和外壳的非金属部件		
26.7.1	通则	不适用	N/A
26.7.2	试验时的温度	不适用	N/A
26.8	耐热试验	不适用	N/A
26.9	耐寒试验 经耐热试验的样品, 在室温下静置 24h 后进行耐寒试验。按照最低工作温度降低 5K~10K 的最低工作温度相应的环境温度下保持 24h。	不适用	N/A
26.10	耐紫外线 (UV) 试验 试验应按 GB/T 1043 和 GB/T 6.31 的规定, 在标准尺寸为 $(80 \pm 2) \text{ mm} \times (10 \pm 0.2) \text{ mm} \times (4 \pm 0.2) \text{ mm}$ 的六根试棒上进行。 样品在干燥及黑标温度为 $(65 \pm 3) ^\circ\text{C}$ 或黑板温度为 $(55 \pm 3) ^\circ\text{C}$ 的条件下, 不循环曝光, 时间应在 1000h 和 1025h 之间。 对于塑料材料, 光照后的样品向光照面冲击弯曲强度应为光照前试样弯曲强度 50% 以上, 对于光照试验前, 由于不发生断裂不能测试冲击弯曲强度的材料, 光照试验后, 不允许多于三根的试棒断裂。 对于弹性体, 判定标准是按 GB/T 6031 规定的硬度测量, 试验方法与准备样品时选择的方法一致。曝光后六个样品曝光面上的平均硬度, 用 GB/T 6031 规定的 IRHD 单元表述, 变化不应超过光照前样品的 20%。	不适用	N/A
26.11	I 类设备的耐化学试剂试验	不适用	N/A

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
试验报告

报告编号: PCEC21601-23102729

标准条款	结果	结论
GB/T 3836.1-2021		
26.12 接地连续性 部件组装好后,依次施加到每对螺母上的力矩应为 $10N \cdot m \pm 10\%$,试样组装好后,应承受 26.8 规定的耐热性能试验。随后,将试样放在 $80^{\circ}C$ 温度下的空气箱中保持 14 天。 经过上述处理后,在接地板之间通过 10A-20A 直流电。如果接地板之间或接地板部件之间的电阻不超过 $5 \times 10^{-3} \Omega$,则试验的非金属材料满足要求。	不适用	N/A
26.13 非金属材料外壳部件的表面电阻测定 试件表面应干净,完好无损。在试件表面上用导电漆涂两条平行的电极,导电漆溶剂对绝缘电阻不应有明显影响。 试件用蒸馏水擦净,然后用异丙基乙醇(或其它任何能与水混合且不影响试样或电极材料性能的溶剂)清洗,在干燥前再用蒸馏水清洗。置于温度 $(23 \pm 2)^{\circ}C$ 和湿度 $(50 \pm 5)\%$ 或 $(30 \pm 5)\%$ 条件下 24h。试验应在同样的环境条件下进行。 试验时在两极间应施加 $(500 \pm 10)V$ 的直流电压,历时 $(65 \pm 5)s$ 。测定时的电压应足够稳定,表面电阻由施加在电极间的直流电压与流过两极间的电流之比确定。 如果在 500V 直流试验电压时由于大电流而遇到困难,可进行以下修改。在电极间施加 $(10 \pm 0.5)V$ 的直流电压,历时 $(15 \pm 5)s$ 。如果电阻小于 $10M\Omega$,测量电压应增至 $(100 \pm 5)V$,历时 $(15 \pm 5)s$ 。	外壳表面涂漆表面电阻: $3.1 \times 10^8 \Omega$	P

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
试验报告

报告编号: PCEC21601-23102729

标准条款		结果	结论
GB/T 3836.1-2021			
26.14	电容测量 试验应在完全组装好的电气设备样品上进行。样品应放在温度为$(20 \pm 2)^\circ\text{C}$和相对湿度为$(50 \pm 5)\%$的气候调节室内至少1h。样品应放置在面积远超过试验样品面积的未接地金属板上。应测量试验样品上每个裸露金属部件和金属板之间的电容。电容表的负极引线连接到未接地金属板,正极引线宜尽可能远离金属板。宜尽量减小杂散电容。其他电气设备直尽可能远离。电容测量的试验程序如下: a) 将电容表的正极测量探针置于距离金属试验点3 mm~5 mm处,记录空气中杂散电容值至最接近的值(精确到pF)。 b) 将电容表的正极测量引线接触金属试验点,记录电容值至最接近的值(精确到pF)。 c) 计算步骤a)和b)测量值之差,并记录数值。 d) 每个试验点重复步骤a)~c)两次。 e) 根据获得的三次测量值计算平均电容。	不适用	N/A
26.15	风扇额定值验证 应对风扇提供额定电压和规定的背压(如果有)。应测量最大功率、电流和转速,并应符合风扇的额定值。电机和风扇任何其他电气部件均不应超过额定值。	不适用	N/A
26.16	0形弹性密封圈替换评定	不适用	N/A
26.17	转移电荷试验	不适用	N/A
26.17.1	试验设备	不适用	N/A
26.17.2	试验样品	不适用	N/A
26.17.3	试验程序	不适用	N/A
27	例行试验		
28	制造商责任		
28.1	符合文件	根据标准设计、制造、评估和测试的设备。	P
28.2	防爆合格证	已取得防爆合格证	P
28.3	对标志的责任	见本报告GB/T3836.1条款29。	P
29	标志		
29.1	适用性	Ex db、Ex tb 设备	P

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
试验报告

报告编号:PCEC21601-23102729

标准条款		结果	结论
GB/T 3836.1-2021			
29.2	标志位置	铭牌固定在外壳的可见位置。	P
29.3	通则	铭牌内容符合要求。	P
29.4	爆炸性气体环境防爆标志	Ex db IIB T4 Gb	P
29.5	爆炸性粉尘环境防爆标志	Ex tb IIIC T130℃ Db	P
29.6	混(复)合型防爆型式	不适用	N/A
29.7	多种防爆型式	Ex db IIB T4 Gb; Ex tb IIIC T130℃ Db	P
29.8	使用两个独立 Gb 级防爆型式(保护等级)的 Ga 级设备	不适用	N/A
29.9	边界墙	不适用	N/A
29.10	Ex 元件	不适用	N/A
29.11	小型电气设备和 Ex 元件	不适用	N/A
29.12	超小型 Ex 设备和 Ex 元件	不适用	N/A
29.13	警告标志	不适用	N/A
29.14	电池	不适用	N/A
29.15	由变频器控制的电机	不适用	N/A
29.16	标志示例	不适用	N/A
30	使用说明书		N/A
30.1	通则	使用说明书包括概述、型号和主要技术参数、安装尺寸、防爆要求、安装、调试、维护保养、故障排除。	P
30.2	电池说明书	不适用	N/A
30.3	电机说明书	不适用	N/A
30.4	通风机说明书	不适用	N/A
30.5	电缆引入装置说明书	不适用	N/A
附录 A	电缆引入装置的附加要求		N/A
A.1	通则	不适用	N/A
A.2	结构要求		N/A
A.2.1	电缆密封	不适用	N/A
A.2.2	填料	不适用	N/A
A.2.3	夹紧措施	不适用	N/A
A.2.3.1	通则	不适用	N/A
A.2.3.2	II 类或 III 类电缆引入装置	不适用	N/A
A.2.4	电缆引入	不适用	N/A

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
试验报告

报告编号: PCEC21601-23102729

标准条款		结果	结论
GB/T 3836.1-2021			
A.2.4.1	尖锐棱角	不适用	N/A
A.2.4.2	进线口	不适用	N/A
A.2.5	用工具拆卸	不适用	N/A
A.2.6	固定	不适用	N/A
A.2.7	防护等级	不适用	N/A
A.3	型式试验		
A.3.1	非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验 对电缆或芯轴施加以下拉力: -电缆引入装置设计为圆形电缆时, 20 倍芯轴或电缆直径; 或 -电缆引入装置设计为非圆形电缆时, 6 倍电缆周长。 施力 6h, 如果芯轴或电缆样品的位移量不超过 6mm, 则认为该密封圈、填料或夹紧组件合格。 拉力试验之后, 把样品从拉力机上移开做以下试验。 a) 对于用密封圈或夹紧组件夹紧的电缆引入装置, 机械强度试验必须视具体情况对螺栓或螺母施以防止松动所需的 1.5 倍力矩。然后应拆下电缆引入装置并检查元件。当未发现任何影响防爆型式的损坏时, 电缆引入装置机械强度试验应视为符合要求。密封圈的变形可忽略不计。 b) 对于非金属材料的电缆引入装置, 如果由于螺纹暂时变形而使试验达不到规定力矩, 但没有明显损坏, 如果不用调整仍能达到 A.3.1.4 拉伸试验的要求, 则认为该电缆引入装置合格。 c) 用填料压紧的电缆引入装置, 拆除填料盖时应尽可能不损坏填料。打开检查, 以填料无影响防爆性能的物理的或可见的损伤为合格。	不适用	N/A

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
试验报告

报告编号:PCEC21601-23102729

标准条款		结果	结论
GB/T 3836.1-2021			
A.3.2	铠装电缆的夹紧试验 完整装配在一起的电缆和芯轴应承受耐热试验,其最高工作温度应为 75℃,制造商另有规定时除外。 把试样安装在拉力试验机上,施以恒定拉力等于 A.3.2.1 规定的拉力,施力(120 ± 10)s。试验应在环境温度为(20 ± 5)℃下进行。 如果铠装部位的位移可忽略不计,引入装置的夹紧作用是合格的。 在螺栓或螺母上施加 A.3.2.1.1 规定的 1.5 倍力矩,然后把密封套拆开,当未观察到任何影响防爆型式的损坏时,认为试验合格。	不适用	N/A
A.3.3	抗冲击试验 试验按 26.4.2 规定进行,每种类型和尺寸的电缆引入装置应安装最小尺寸的芯轴或电缆。 为了试验,电缆引入装置应固定在一个固定的钢板上或按制造商规定卡牢。用螺纹固定的电缆引入装置按照 A.3.1.4 或 A.3.2.1.2 夹紧试验中组装试验使用的力矩拧紧。	不适用	N/A
A.3.4	电缆引入装置的防护等级(IP)试验 试验按照 GB4208 规定进行。I 类和 II 类至少达到 IP54, III 类(EPL Da 和 EPL Db)、IIIC 类(EPL Dc)至少达到 IP6X。IIIA 类或 IIIB 类(EPL Dc)至少达到 IP5X。 为了试验,每个密封圈安装在一个清洁、干燥的电缆上,或清洁、干燥、抛光的圆形金属芯轴上,芯轴的最高表面粗糙度 Ra 为 1.6 μm,直径等于电缆引入装置制造商对密封圈所规定的电缆的最小直径。为了试验,带电缆或芯轴的电缆引入装置应在固定到相应的外壳之后进行试验,保证密封套和外壳之间交接面的密封方法不影响试验结果。	不适用	N/A
A.4	标志		
A.4.1	电缆引入装置标志	不适用	N/A
A.4.2	电缆密封圈标识	不适用	N/A
A.5	说明书	不适用	N/A

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
试验报告

报告编号:PCEC21601-23102729

标准条款		结果	结论
GB/T 3836.1-2021			
附录 I	I 类电气设备的特殊要求		
I.1	I 类电气设备均应进行湿热试验,试验严酷等级应符合产品现行湿热带电工产品标准的规定: ——高压电气设备, +40℃, 21d; ——低压电气设备, +40℃, 12d; ——携带式电气设备, +40℃, 6d。 湿热试验方法按照 GB/T2423.4 的规定进行。	不适用	N/A
I.2	I 类电气设备塑料外壳应采用不燃或阻材料制成,其燃烧性能试验按 GB/T11020 中规定的火焰垂直试样法(FV 法)进行。试验结果以不低于 FV2 级的要求为合格。	不适用	N/A
I.3	I 类手持式或支架式电钻(及其附带的插接装置)、携带式仪器仪表、灯具的外壳,可采用抗拉强度不低于 120MPa,且按 GB/T13813 规定的摩擦火花试验方法考核合格的轻合金制成。	不适用	N/A
I.4	金属制成的 I 类电气设备接线腔内表面应涂耐弧漆。	不适用	N/A

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
试验报告

报告编号:PCEC21601-23102729

声明
Statement

1. 本报告仅对受试样品有效。
2. 未经书面许可不得复制本报告(完整复制除外)。
3. 对本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内向检测机构提出,逾期不予处理。
4. 本报告无检测机构公章或检验检测报告专用章无效。
5. 本文件中“□”内涂黑“■”代表选择。

检测机构

中海油天津化工研究设计院有限公司
国家防爆产品质量检验检测中心(天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)

地址

天津市红桥区丁字沽三号路 85 号(300131)

电话: 022-26651066 26689240

联系方式

传真: 022-26689116

网址: www.pcec.com.cn

Email: pcec@pcec.com.cn

认证机构

中创新海(天津)认证服务有限公司

地址

天津市红桥区丁字沽三号路 85 号-1(300131)

电话: 022-26651066 26689240

联系方式

传真: 022-26689116

网址: www.pcec.com.cn

Email: pcec@pcec.com.cn